




IPT Fuel Ltd. Sti.

ismet@ismet.com.tr
www.ismet.com.tr

100.Yıl Bulvarı No:25 Ostim 06370 Ankara/TURKEY
Tel (90312) 385 1285 Fax (90312) 385 9282

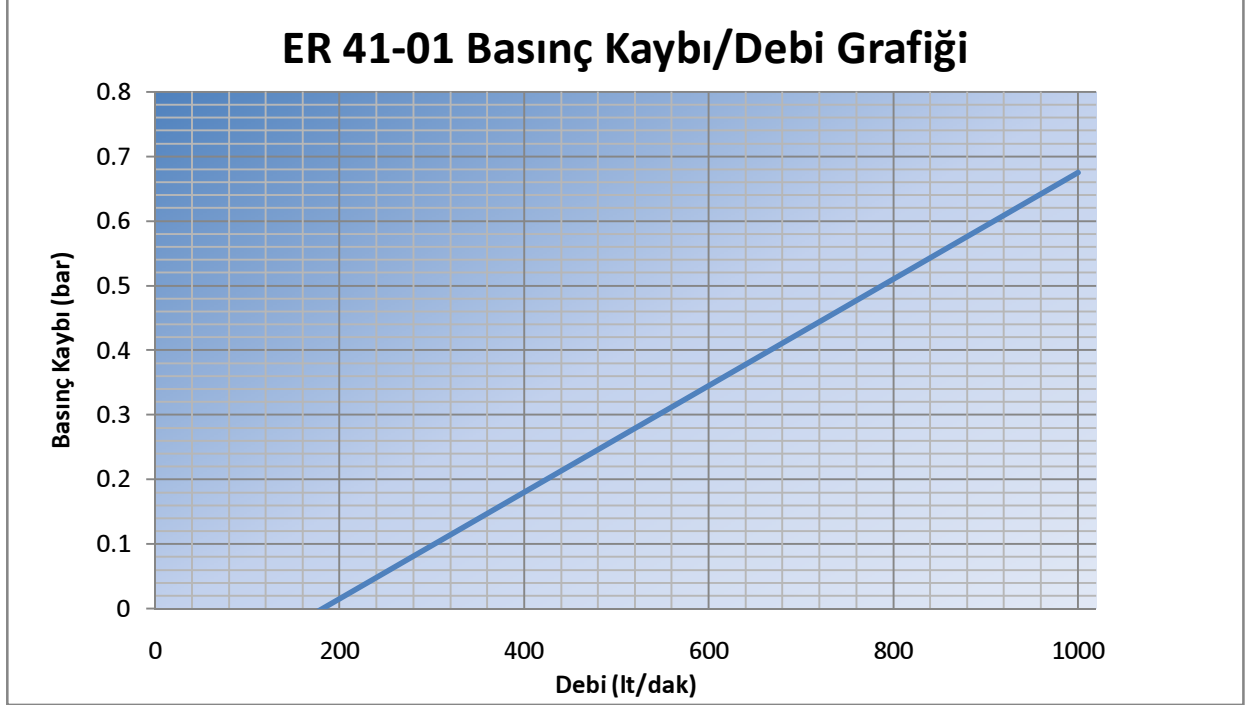

Yukarıdaki grafikte, IPT tarafından üretilen ER 41-01 filtresinin basınç kaybı çizilmiştir. Kartuş filtre, en iyi geçirgenliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Grafikte düşey eksen basınç kaybını (bar) gösterirken yatay eksen debiyi (lt/dak) gösterir. Grafik, IPT tesislerinde laboratuvar ortamında yapılan deneyler sonucu çizilmiştir. Bu deneyler :

- Bu deneyler oda sıcaklığında (20°C)
- 0.83gr/cm³ yoğunlukta olan mazot kullanılarak
- Uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Deneyler ideal şartlarda gerçekleştirildiğinden gerçek kullanımda grafikteki değerlerde ufak sapmalar meydana gelebilir.



IPT, ürünlerde, parçalarda ve verilen hizmette hiçbir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen parçalar grafik değerlerini etkileyebilir!